

外交部负责人就《美日联合声明》 约见美日驻华大使提出严正交涉

新华社北京4月25日电 外交部发言人秦刚25日就美日发表联合声明答记者问时说，外交部负责人25日下午分别约见美国和日本驻华大使，提出严正交涉。

有记者问，25日，美日发表联合声明，其中称《美日安保条约》适用于钓鱼岛，还对东海防空识别区、南海问题等发表评论。中方对此做出了什么反应？

秦刚说，我们已就《美日联合声明》涉及的有关问题表明了立场。外交部负责人25日下午分别约见美国和日本驻华大使，提出严正交涉。

惩治并预防“近亲繁殖”问题

事业单位继续公开招聘制度

据新华社北京4月25日电(记者 赵超 徐博)人力资源社会保障部新闻发言人李忠25日表示，《事业单位人事管理条例(草案)》已由国务院常务会议审议通过，人社部今年将研究制定一系列相关制度，加强事业单位人事管理工作。

李忠说，今年一季度，人社部采取措施规范落实事业单位公开招聘制度，惩治并预防事业单位“近亲繁殖”问题，同时研究完善了事业单位专业技术一级岗位设置实施方案和事业单位特设岗位设置管理的指导意见。

《事业单位人事管理条例(草案)》对岗位设置、公开招聘和竞聘上岗、聘用合同、奖惩及争议处理等人事管理主要环节作出了明确规定。李忠指出，条例正式出台后，人社部将研究制定《关于事业单位工作人员处分暂行规定实施若干问题的意见》《事业单位申诉办案规则》等，出台处分规定的政策解释和卫生行业事业单位工作人员处分暂行规定。同时，研究完善事业单位工作人员奖励规定、考核规定、竞聘上岗规定；规范聘用合同管理；继续落实和规范公开招聘制度；全面推行岗位管理制度。

吉林公布一批侵华日军档案

据新华社长春4月25日电(记者 周长庆 宗巍 刘硕)吉林省档案馆25日公布了从馆藏档案中整理出的89件档案，涉及日军在侵略中国的战争中于占领区建立的“慰安所”，被“特别移送”到731细菌部队作为人体实验对象的“苏联间谍”，南京大屠杀发生时和日军占领后的南京的实况，在沈阳关押的英美盟军战俘，日本向中国东北移民和强征的劳工，以及抗日联军等方面的内容，直观、真实记录了日本侵略者犯下的种种罪行。

吉林省长春市是日本占领中国东北时期扶持的傀儡政权伪“满洲国”的“首都”，当时集中了关东军司令部、关东宪兵队司令部及伪满“皇官”、“国务院”等众多伪机关。1945年8月8日苏联对日宣战后，日伪各机关在逃跑前，仓皇焚毁销毁各种档案资料。关东宪兵队司令部的档案因数量大，未及彻底焚毁，被匆匆埋在地下，上世纪50年代初建筑施工时被发现。这些档案90%是日文。

韩沉船遇难者升至185人

第四名中国公民遗体被找到 发现48具穿救生衣学生遗体

韩国“岁月”号搜救25日进入第10天，除失事当天获救的174人外，救援人员迄今未能找到一名幸存者。当天，韩方确认“岁月”号失事已致185人身亡，另有117人失踪。中国驻韩国大使馆确认，“岁月”号上失踪的第四名中国公民的遗体已被找到，使馆正协助家属处理善后事宜。

中国女学生确认遇难

韩国海洋警察厅高级官员高明锡(音译)说，25日搜救依旧着重于“岁月”号第三层和第四层船舱。截至25日16时，韩国政府事故对策本部确认“岁月”号失事致185人身亡，另有117人失踪。

中国驻韩国大使馆当天确认，“岁月”号上失踪的第四名中国公民的遗体已被找到，使馆正协助家属处理善后事宜。

韩国海警于当天下午3时许确认这名中国女学生遗体，且得到其亲属确认，目前遗体已运回珍岛郡彭木港。

本月16日，载有476人的“岁月”号客轮在韩国全罗南道珍岛郡屏风岛以北海域发生意外进水事故并最终沉没。遇难者包括4名中国公民，分别为两名男性和两名女性。

学生身着救生衣丧生

由于失事海域天气状况预计变差，搜救行动25日提速。美国海军救援舰“哨兵”号预计26日凌晨抵达事发海域，支援搜救和防止遇难者遗体流失。

指挥救援行动的韩国海军军官官镇况(音译)25日说，潜水员迄今仅进入约1/3客舱，搜救何时结束尚未确定。搜寻并不容易，“压

力很大”，而在一个住31人的房间里，潜水员找到了48具身穿救生衣的学生遗体。

海警救援不力引质疑

除船长和部分船员弃船逃生，海警和海军在事故初期救援不力，也招致舆论谴责。

韩联社报道，16日上午8时58分，木浦海警接到求救信号；9时30分，110吨级的木浦海警123舰抵达事发发现场，海警直升机也随后抵达，但船上和飞机上都没有专业的救援人员和设备。海警方面称，直升机无法搭载重型器械，未曾想到客轮会沉没。

11时18分，大部分船身沉入海底；14时，专业的救援人员才赶到；事故发生9小时后，救援人员才首次进入船舱。

新华社特稿

朴槿惠和奥巴马会谈后表示 日本若修复关系须展现诚意

新华社首尔4月25日电(记者 彭茜)韩国总统朴槿惠和美国总统奥巴马25日在首尔举行会谈。朴槿惠在会谈后举行的联合记者会上表示，要想修复韩日关系，日本必须在解决“慰安妇”问题上展现诚意。

奥巴马在记者会上说，“慰安妇”问题是严重侵犯人权的问题，“慰安妇”的声音应当被倾听和尊重，日本应面对历史，解决该问题。同时，他希望韩日两国基于共同利益考虑，既要回顾历史，又要面向未来，早日找到解决历史问题的方法。

奥巴马还对韩国“岁月”号沉船事故中的遇难者表示深切哀悼，对遇难者家属表示慰问，并表示美国将尽全力向韩国提供需要的帮助。

双方还表示，将进一步为全面落实韩美自贸协定而努力，进一步加强韩美联合防卫力量。

澳客机遭遇“劫机”乌龙

据新华社北京4月25日电 综合本社驻雅加达和堪培拉记者报道：维珍澳大利亚航空公司25日飞往印度尼西亚的一架客机发出遭劫持信号，最后安全降落在目的地巴厘岛机场。机上139名乘客安然无恙。现已查明，所谓“劫机”原来是一名醉酒乘客企图硬闯驾驶舱。醉酒乘客随后被带下飞机，遭印尼警方拘捕。

拥有8个身份证

长治市公安局副局长被免职

新华社太原4月24日电(记者 王菲菲 胡靖国)记者24日晚间从山西长治市新闻中心获悉，长治市公安局副局长、交警支队支队长樊红伟因涉嫌拥有多个虚假身份证信息被免职。

近日，针对网络曝光“长治市公安局副局长、交警支队支队长樊红伟拥有8个身份证”一事，山西省公安厅、长治市委、市政府高度重视，成立调查组展开调查。

经山西省公安厅、长治市调查组初步核实，发现樊红伟在长子县公安局、屯留县公安局、长治县公安局任职期间，存在授意相关人员编造虚假身份信息申请办理身份证的违纪问题。根据初步调查核实情况，经长治市委、市政府研究，山西省公安厅同意，决定免去樊红伟长治市公安局党委委员、副局长、交警支队支队长职务。相关问题正在进一步立案调查。

太原一假记者敲诈企业被拘

据新华社太原4月25日专电(记者 胡靖国 王菲菲)一假记者以要曝光某洗煤厂存在违法行为相要挟，向洗煤厂负责人敲诈钱财2万元。25日，太原市公安局小店分局对外发布信息，这名男子被小店警方依法刑事拘留。

现年59岁的郭某，于今年年初在网上购买了假记者证，并虚构了“中国企业文化新闻网”这一网站，伪造了网站的公章用于敲诈勒索。目前，此案还在进一步调查审理中。

世界园艺博览会青岛开幕

4月25日，人们在2014青岛世界园艺博览会开幕式上。

当日，以“让生活走进自然”为主题的2014青岛世界园艺博览会正式开幕。青岛世园会园区占地总面积241公顷，基本空间结构为“两轴十二园”。其中，“两轴”为鲜花大道轴和林荫大道轴，“十二园”包括主题区的中华园、花艺园、草纲园、童梦园、科学园、绿业园和国际园以及体验区的农艺园、茶香园、花卉园、百花园和山地园。本届世园会将一直持续至10月25日，在6个月的会期内预计将迎接1200万人次前来参观。新华社发



郑州市城乡规划局 控制性详细规划修改必要性公示

(2014-21)


郑州市第31-096-K01街坊控制性详细规划(原郑州市惠济区毛庄镇镇区控制性详细规划MZ24街坊控制性详细规划)调整正在我局办理相关手续，根据相关法律、法规要求，现就其修改必要性予以公示：
项目名称：郑州市第31-096-K01街坊控制性详细规划(原郑州市惠济区毛庄镇镇区控制性详细规划MZ24街坊控制性详细规划)修改
建设单位：郑州市老年公寓
用地位置：绿洲路北、惠丰街西
修改内容：

1. 容积率调整：社会福利用地容积率由0.8调整为1.3。
2. 高度调整：社会福利用地建筑高度由15米调整至20米。


附图：1. 区位图 2. 修改前用地规划图 3. 修改前控制性指标一览表

公示期：2014年4月26日至5月25日

联系电话：67188533(郑州市城乡规划局规划编制二处)

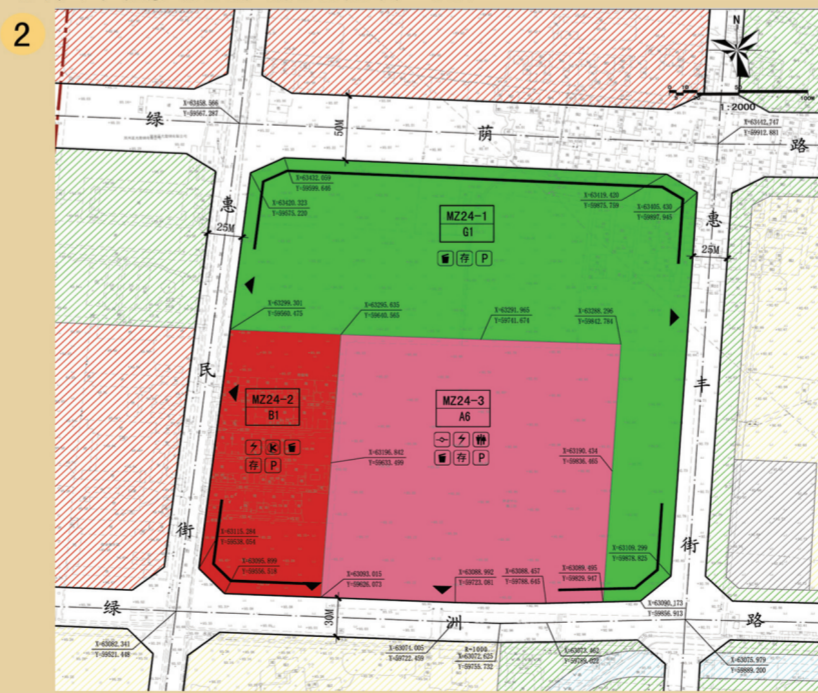

控制性指标			
地块编号	MZ24-1	MZ24-2	MZ24-3
用地性质	公园绿地(G1)	商业用地(B1)	社会福利用地(A6)
用地兼容性	-	娱乐康体用地	-
建筑密度(%)	-	<25	<25
建筑高度(米)	-	<15	<15
绿地率(%)	>70	>40	>40
容积率	-	<0.8	<0.8
机动车停车位配建标准	≥15.0个/公顷 占地面积	≥0.5个/平方米 建筑面积	≥0.5个/平方米 建筑面积
非机动车停车位配建标准	≥0.4个/100平方米 占地面积	≥2.0个/100平方米 建筑面积	≥2.0个/100平方米 建筑面积
配套设施	公共配套设施	如图示	如图示
日照间距	日照标准应符合《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)有关规定。		
防火间距	防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)有关规定。		
地块面积(平方米)	52449	17136	41136
建筑面积(平方米)	-	<13709	<32909
出入口位置	东、西	西、南	南
建筑后退距离(米)	建筑后退 道路 6	-	-
建筑后退距离(米)	建筑后退 道路 6	-	-
建筑后退距离(米)	建筑后退 道路 6	-	-
人口容量(人)	-	-	-

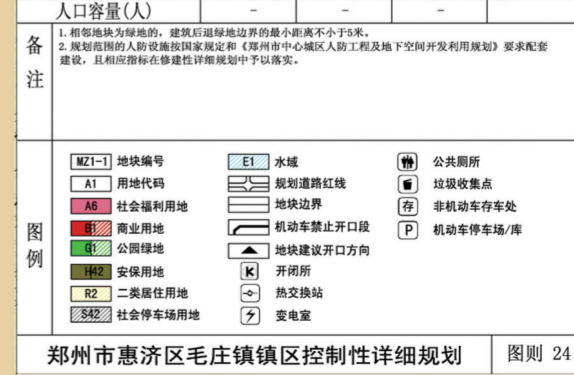

公示内容网上可同时查询www.zzupb.gov.cn

郑州市城乡规划局
2014年4月26日